


Programmierung der Heizung im Gemeindehaus Oberbrüden

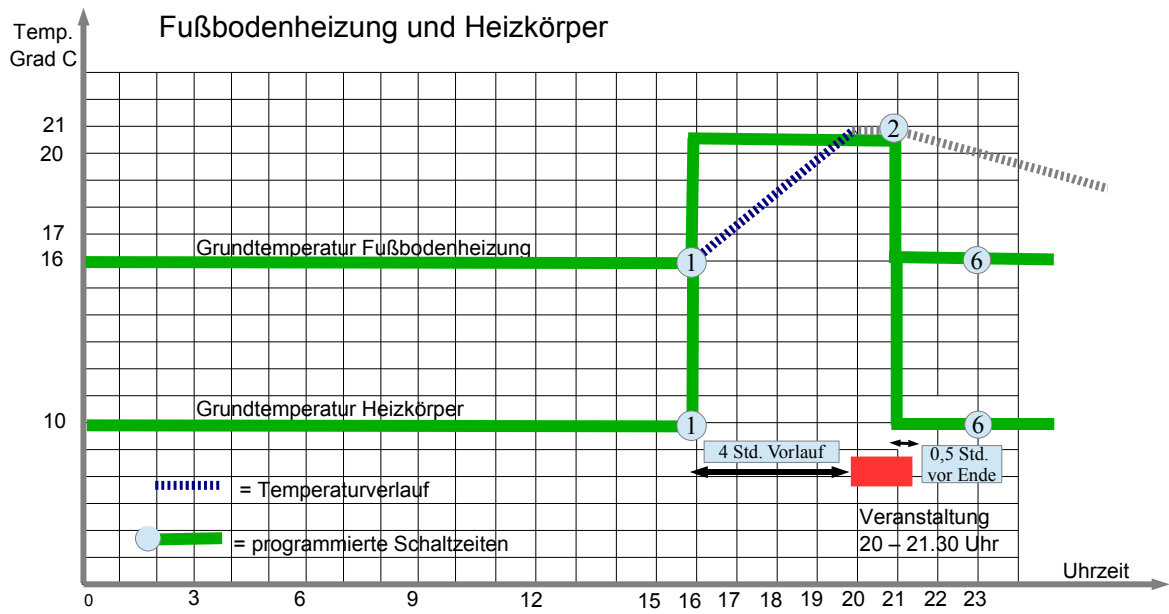

- ① Einschaltzeit 4 Stunden vor Veranstaltungsbeginn auf 20 Grad Fußboden bzw. 21 Grad Heizkörper
- ② Absenkung ½ Stunde vor Veranstaltungsende auf 16 Grad Fußboden bzw. 10 Grad Heizkörper
- ⑥ Nachtabenkung immer um 23 Uhr auf 16 Grad Fußboden bzw. 10 Grad Heizkörper